

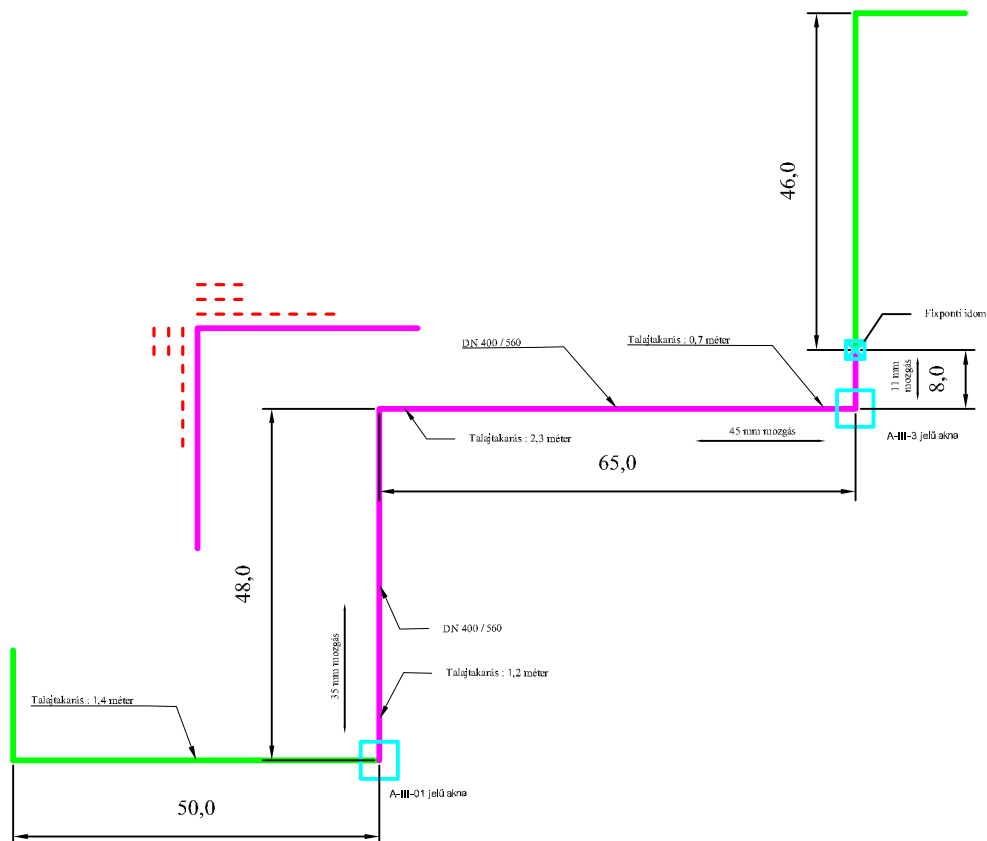


Miskolc
AVAS III ütem DN400 gerinc A-III-01 jelű akna és
A-III-3 jelű akna közötti földbe fektetett
(DN 400 / Ø560)
távhővezetékpár nyomvonalrajza.

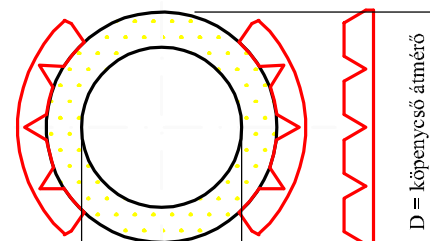

Az N1 jelű 90 fokos ív párnaszükséglete 100 db (560x1000x40) párna,
ami 34 db (1000x2000x40) párnaívnek felel meg

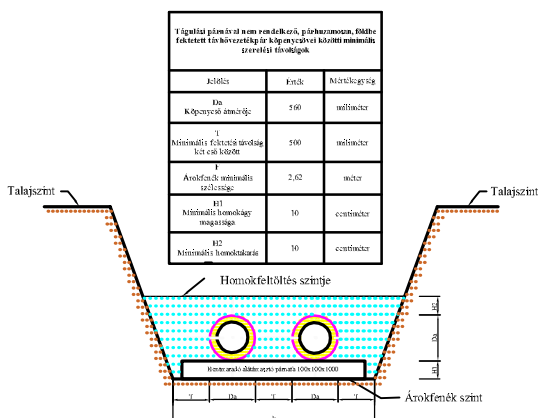

- TÁGULÁS PÁRNA 1,0 MÉTER HOSSZBAN
- ✘ TÁGULÁS PÁRNA 0,5 MÉTER HOSSZBAN